

北見自治区(相内・東相内)住宅用火災警報器設置状況

本沢地区 : 65.56%

設置率


	50%以上
	30~50%未満
	30%未満

柏木地区 : 38.89%

東相内地区 47.39%

相内地区 : 58.25%

美園地区 : 66.67%

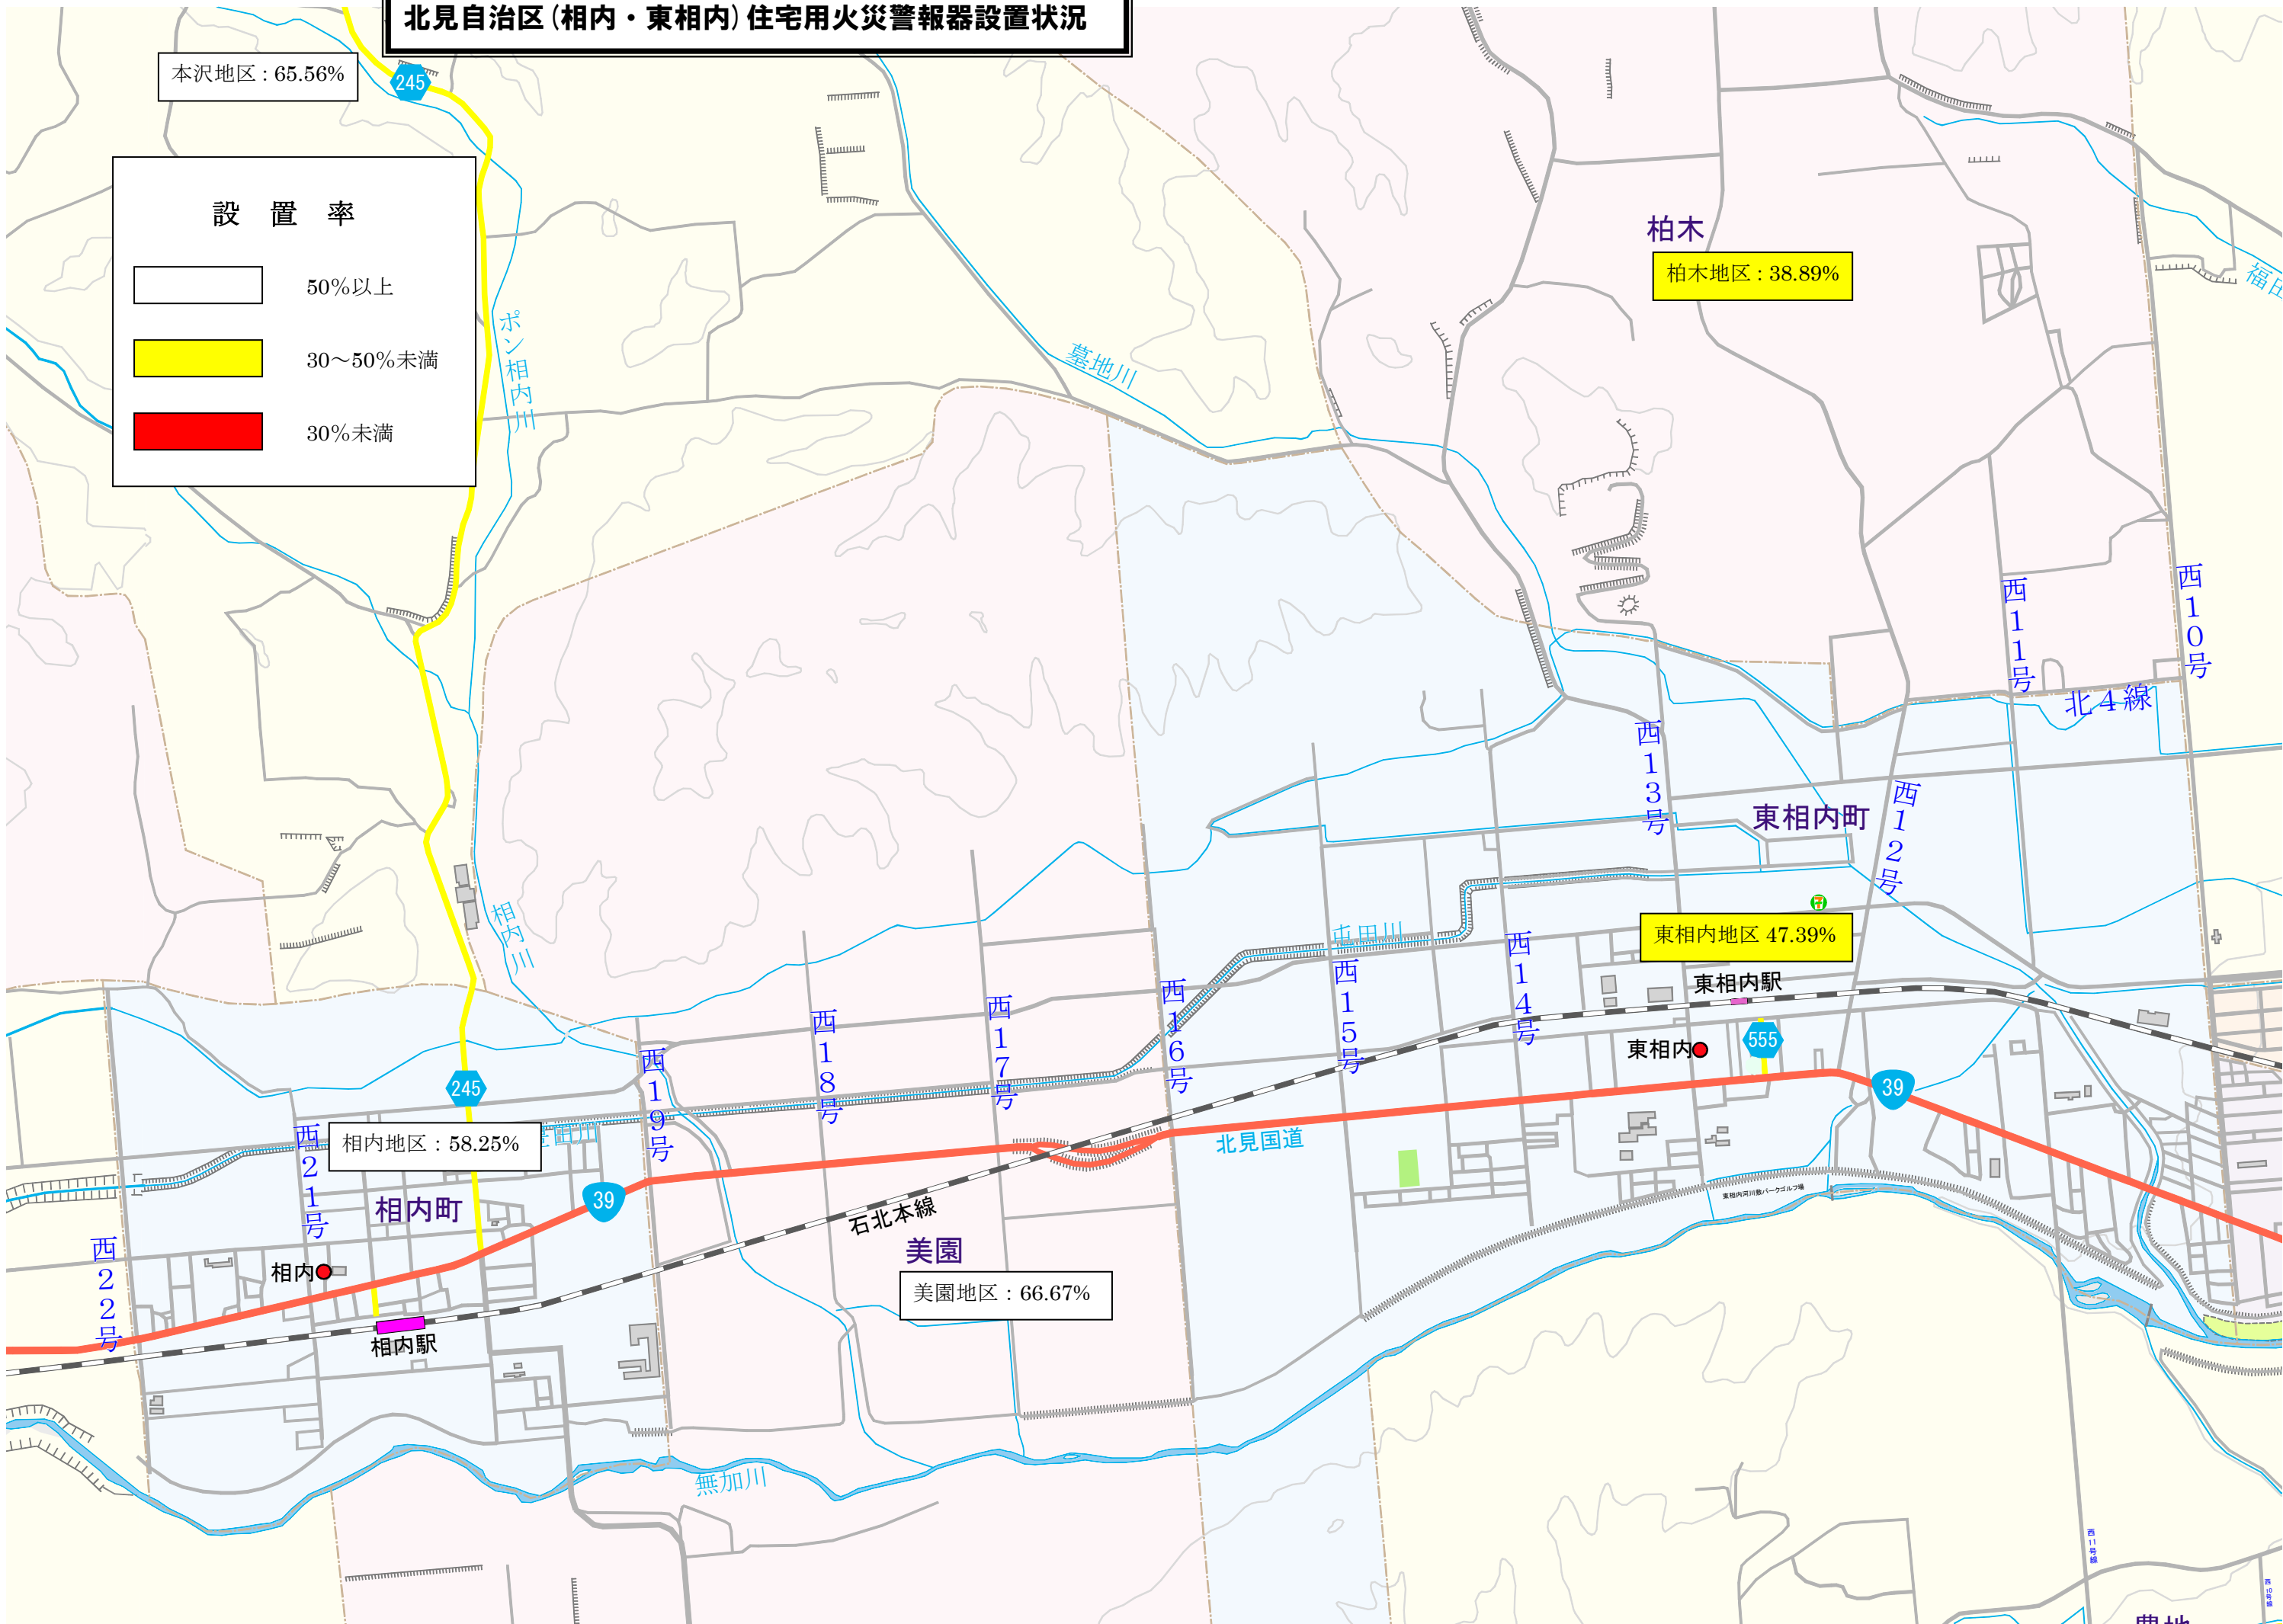

相内町

東相内町

柏木

美園

相内

東相内駅

相内駅

東相内

石北本線

北見国道

墓地川

ポン相内川

相内川

重田川

無加川

北4線

西11号

西10号

西13号

西12号

西14号

西16号

西17号

西18号

西19号

西21号

西22号

245

39

555

39

福田

曲山